

泊発電所 3号機 常設直流電源設備の追加設置について

蓄電池（3系統目）


- 設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に、重大事故等に対処するために必要な設備に直流電源を供給する蓄電池。

充電器（3系統目）

- 電源設備から供給される交流電源を直流に変換し、蓄電池（3系統目）を充電するとともに、重大事故等に対処するために必要な設備に直流電源を供給する設備。

電源設備

- 充電器（3系統目）に交流電源を供給する高い信頼性を有する交流電源設備

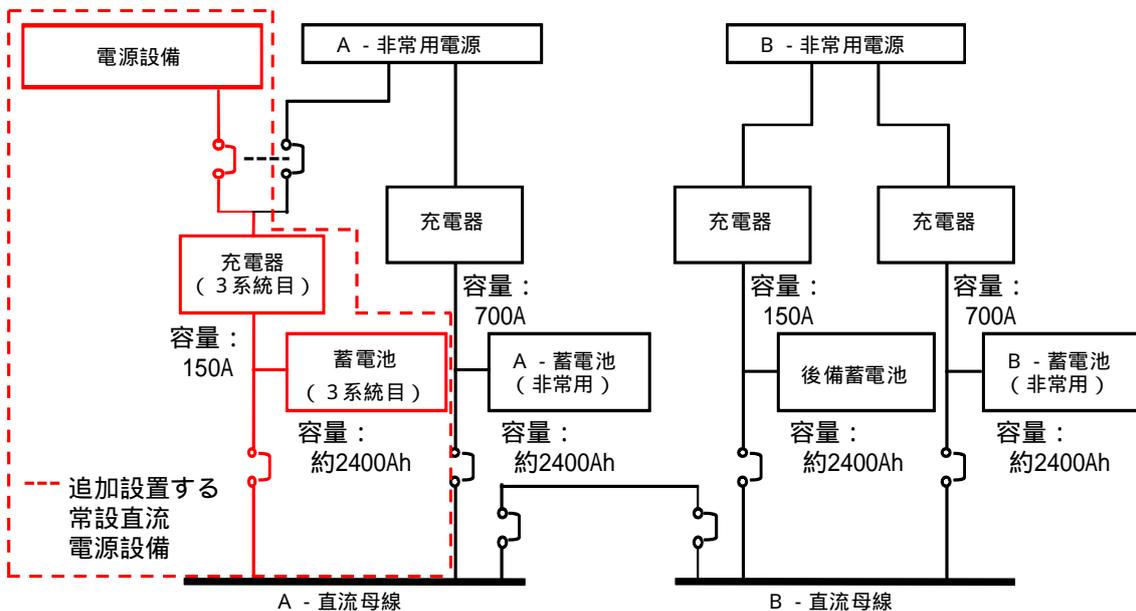

常設直流電源設備の概念図