


苫東厚真4号機、知内2号機復旧後の需給見通しについて

単位:万kW

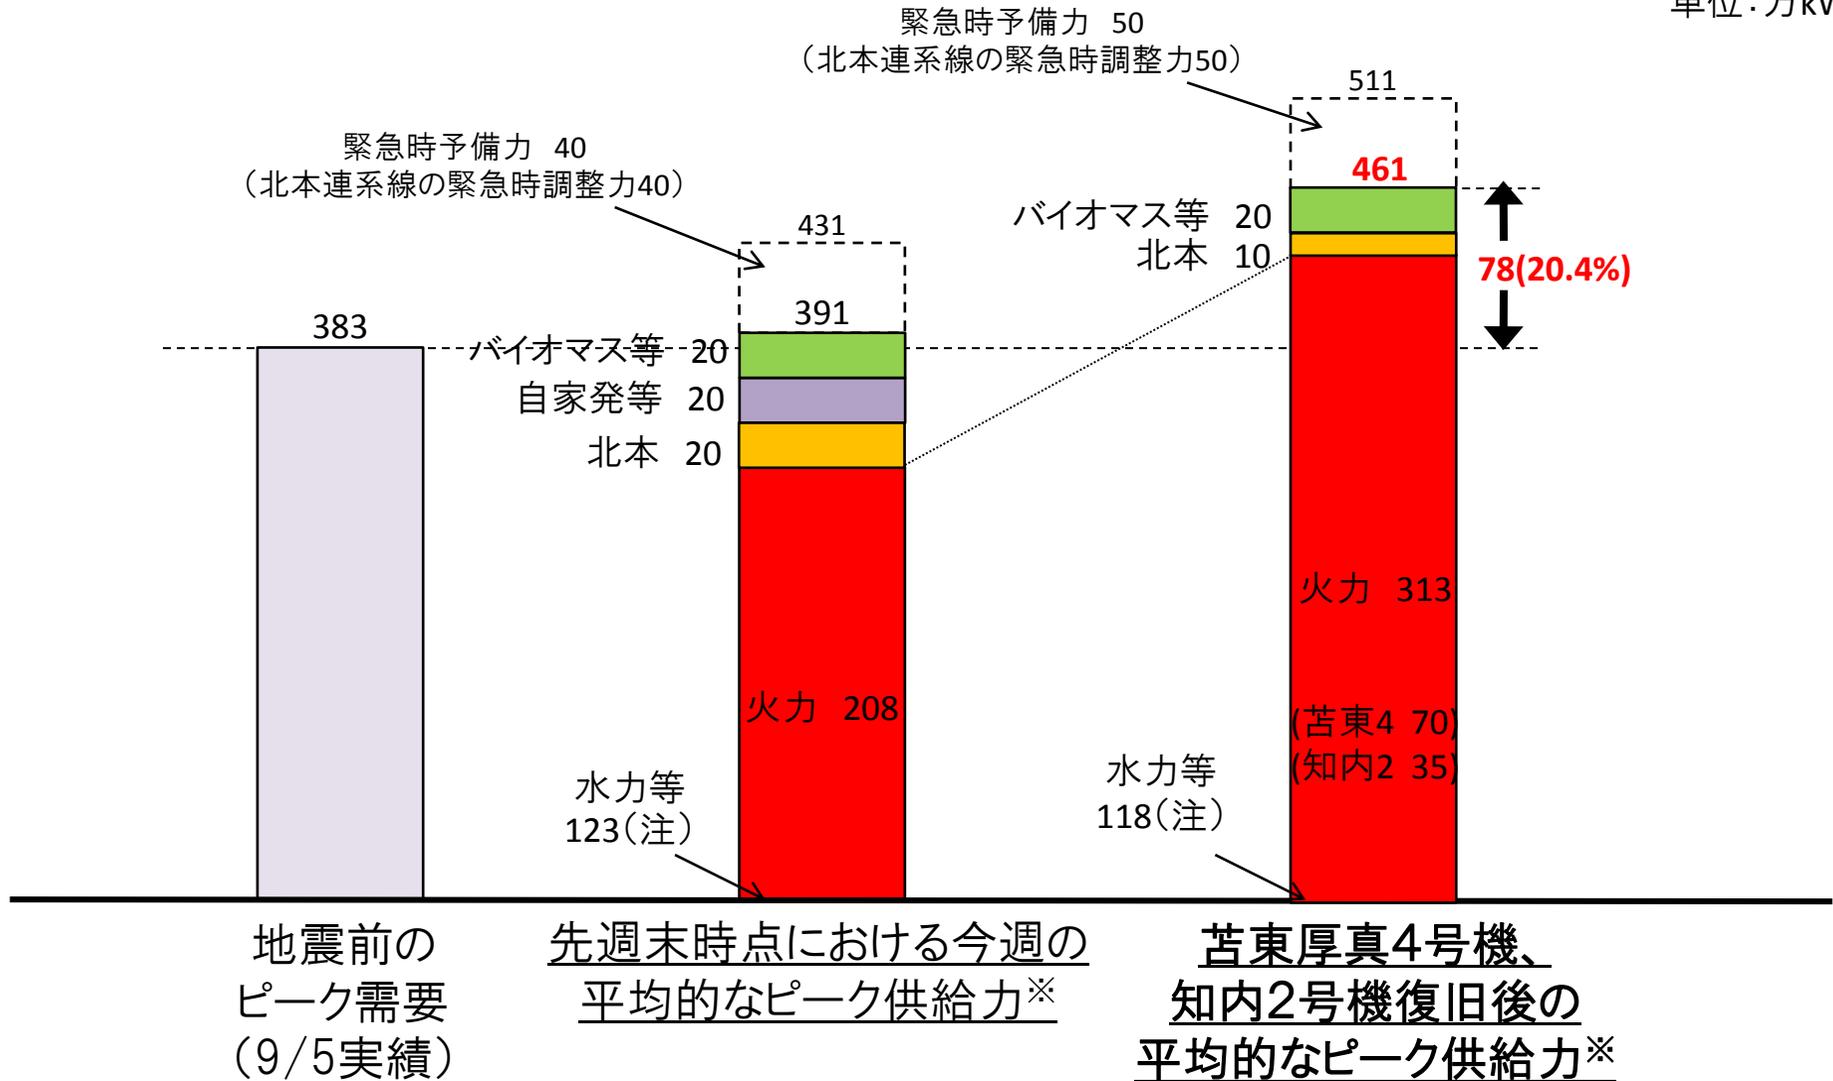

注:火力発電所等の所内電力は水力等を含む。 ※前日段階で改めて精査