


泊発電所 既設防潮堤撤去工事の概要

【工事期間】 2022年3月から約10ヶ月間を予定

【工事概要】セメント改良土部（約1,000m）およびコンクリート壁部（約250m）の撤去

【撤去範囲】

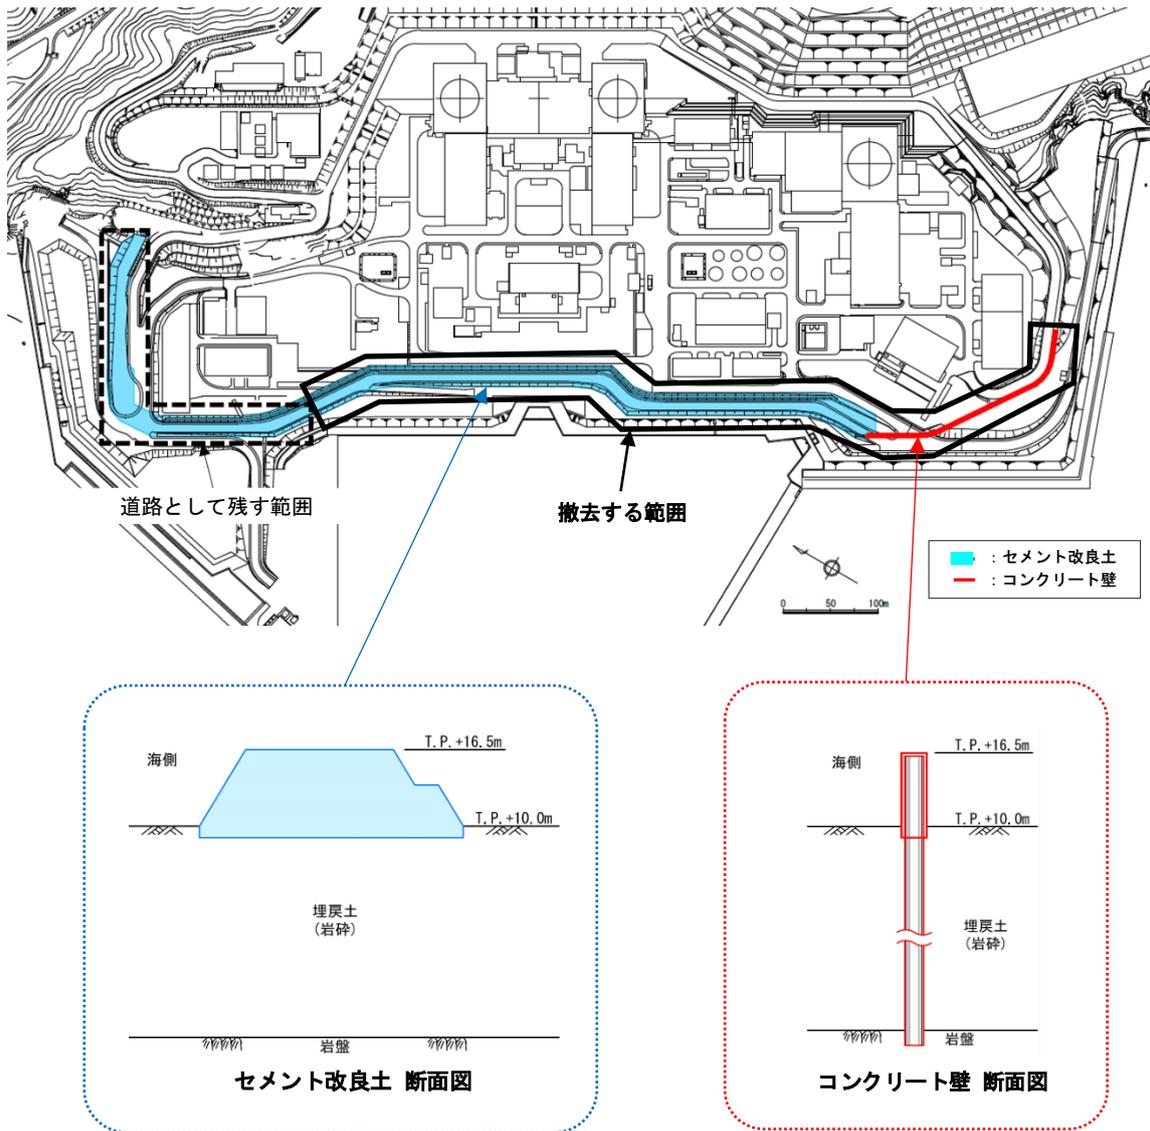

[撤去する既設防潮堤の構造]

以上