

ステンレスバンド用サドルⅠ型 仕様書

北海道電力株式会社

1 一般事項

1-1 適用範囲

本品は、ケーブル等を電柱に取付けたとき、ステンレス自在バンドと電柱間に隙間ができないようにする場合に使用する。

1-2 適用規格

この規格に記載されていない事項については、日本工業規格(JIS)等に準ずるものとする。

1-3 種類

サドルの種類は1種類とする。

1-4 表示

サドルは次ぎの事項が判別できるように表示する。

(1) 製造者名又はその略号(箱に表示)

(2) 製造年月(箱に表示)

2 構造 材料 寸法

2-1 構造一般

付図のとおり、ステンレス鋼をプレス加工する。

2-2 材料

サドルに使用する材料は、JIS-G-4307のSUS304またはこれと同等以上の材質とする。

2-3 寸法


寸法は付図のとおりとする。

2-4 性能

サドルの性能は、表の性能を満足するものとする。

項 目	性 能
外 観	きず、さびなど実用上適当な箇所があってはならない
構 造	付図の寸法を満足すること

サドル

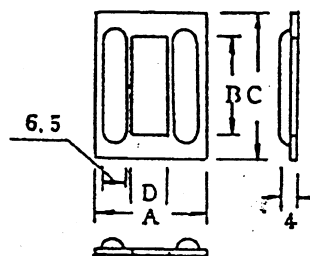

サドル寸法表 (mm)

A	B	C	D
26	11	23	9